

Statytojas (užsakovas)	UAB „KAUNO VANDENYS“
Komplekso pavadinimas	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMAS KAUNO R. SAV. (GARLIAVA, TELAIČIŲ K.)
Statinio projekto pavadinimas	VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ ŠALINIMO NUOTEKŲ TINKLŲ VALANČIAUS G. (TARP VALANČIAUS G. 16 IR BERŽŲ G. 27), VAKARINĖS G., VAISIŲ G., VYŠNIŲ G., GĖLIŲ G. (NUO NR.18 IKI GĖLIŲ G.), STATYBININKŲ G. (NUO BERŽŲ G. NR.23 IKI STATYBININKŲ NR.2A), VYTAUTO G. (NUO NR.80 IKI NR.90), KĘSTUČIO G. (NUO NR.23 IKI NR.29), AKACIJŲ G. (NUO NR.2 IKI NR.18), GIRININKŲ G. IKI J.BASAIČIAUS G., DIGRIŲ G. (NUO K. DONELAIČIO IKI DIGRIŲ G. NR.25), K. DONELAIČIO G. (NUO PAŽERŲ G. IKI K. DONELAIČIO G.48), SPORTO G., (NUO AGLINSKIO G. IKI STADIONO G.) GARLIAVA, MOKYKLOS G., VYTAUTO G. TELEIČIŲ K., KAUNO RAJ. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
Statinio kategorija	NEYPATINGAS/ NESUDĖTINGAS
Statinio grupė	INŽINERINIAI TINKLAI [5.2.2]
Naudojimo paskirtis	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI [9.5] VANDENTIEKIO TINKLAI [9.3]
Statybos rūšis	NAUJO STATINIO STATYBA
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto numeris	SV-2021/01-PP-LVN
Bylos (segtuvo) žymuo	PP-03
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Kaunas, 2021 m.

UAB „SENOJI VARĖNĖ“	DIREKTORIUS	AUDRIUS AŽUKAS	
	PROJEKTO VADOVĖ	EGLĖ GIEDRAITĖ Atestato Nr. 39732	



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022 m. Balandžio 12 d. Nr. 1

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Komplekso pavadinimas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Kauno r. sav. (Garliava, Telaičių k.)
	Projekto pavadinimas	Vandentiekio ir buitinių šalinimo nuotekų tinklų Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažerų g. iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g. Teleičių k., Kauno raj. sav. statybos projektas
	Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
	Statinio kategorija	Neypatingas/ Nesudėtingas
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.] Vandentiekio tinklai [9.3]
	Žemės sklypo rodikliai	
	Adresas	Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažerų g. iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g. Teleičių k., Kauno raj. sav.
	Unikalus Nr.	Valstybinė žemė
	Kadastrinis Nr.	Valstybinė žemė
	Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis	-
	Žemės sklypo naudojimo būdas	-
	Žemės sklypo plotas	
	Esamo (griaunamo) (nebaigtos statybos) statinio rodikliai:	-
	Projektuojamo statinio rodikliai: <i>Nuotekų šalinimo tinklai</i>	
	Paskirtis	Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.];
	Inžinerinių tinklų ilgis	Apie 3590 m
	Vamzdžio skersmuo	Ø 160÷200
	<i>Vandentiekio tinklai</i>	
	Paskirtis	Vandentiekio tinklai [9.3]
	Inžinerinių tinklų ilgis	Apie 2200 m
	Vamzdžio skersmuo	Ø 32÷110
2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
	- informuoti visuomenę apie planuojamas statinių statybas, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede numatytais atvejais visuomenei svarbių statinių, kurių projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, numatomą projektavimą;	

	- specialiems reikalavimams nustatyti (jei reikalinga).	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Nuotekų šalinimo tinklų planai;	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:	
	Konkurso dokumentai	
5.	KITI DUOMENYS:	
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	1
	Kita	-

Statytojas (užsakovas)

UAB „Kauno vandenys“,
Aukštaičių g. 43, LT-44158, Kaunas
El. p. ofisas@kaunovandenys.lt
Tel./faks.: 8 800 20 000
UAB “Kauno vandenys”

Vykdytojas

UAB „Senoji Varėnė“
Technikos g. 7, Kaunas
El. p. info@svarene.eu
Tel./faks.: 8 837 60 300
UAB „Senoji Varėnė“
Projektų vadovė Eglė Giedraitė

A.V. _____

A.V. _____

Pastaba:

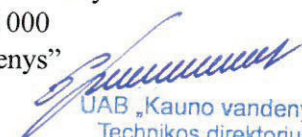
Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras atlikti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 68` punkto nuostatomis.

Projektinių pasiūlymų (tinklų trasų) sprendinyje-aiškiai nurodyti tinklų apsaugos zonas ir jei jos patenka į privačius žemės sklypus - šių sklypų savininkus apie viešinimą informuoti registruotais laiškais.

	- specialiems reikalavimams nustatyti (jei reikalinga).	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas;	
	3.2. Nuotekų šalinimo tinklų planai;	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:	
	Konkurso dokumentai	
5.	KITI DUOMENYS:	
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	1
	Kita	-

Statytojas (užsakovas)

UAB „Kauno vandenys“,
Aukštaičių g. 43, LT-44158, Kaunas
El. p. ofisas@kaunovandenys.lt
Tel./faks.: 8 800 20 000
UAB „Kauno vandenys“


UAB „Kauno vandenys“
Technikos direktorius
Darius Gražys

A.V. _____

Vykdytojas

UAB „Senoji Varėnė“
Technikos g. 7, Kaunas
El. p. info@svarene.eu
Tel./faks.: 8 837 60 300
UAB „Senoji Varėnė“
Projektų vadovė Eglė Giedraitė

A.V. _____


techninio projektų
skyriaus viršininkas
Valius Knokneris



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-04 Nr. 54-20

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliava, Akacijų g. prisijungiant prie J. Basanavičiaus gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

Darius Gražys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT1447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-03 Nr. 54- 81

Suprojektuoti vandentiekio tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, Digrių gatvėje nuo sklypo Nr.25 iki K. Donelaičio gatvės prisijungiant prie K. Donelaičio gatvėje esančios d50mm vandentiekio linijos.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje).

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

Darius Gražys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01- 04 Nr. 54- 22

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava, Gėlių g. 18 iki Gėlių gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

Darius Gražys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-04 Nr. 54-23

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliava, Girininkų gatvėje prisijungiant prie J. Basanavičiaus gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

Darius Gražys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-07 Nr. 54- 88

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, pravažiavime nuo sklypo Kėstučio g. 31 prisijungiant prie Kėstučio gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įristą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-06 Nr. 54-62

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Teleičių k., Mokyklos gatvėje prisijungiant prie Mokyklos gatvėje esančios d100mm vandentiekio ir Vytauto gatvėje esančių d300mm slėginių ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti reikalingas ūkio-buities nuotekų siurbines ir slėginius ūkio-buities nuotekų tinklus.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-06 Nr. 54-71

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, Sporto gatvėje prisijungiant prie K. Aglinsko gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų ir sužiedinant su Stadiono gatvėje esančia d110mm vandentiekio linija.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bus savavališkas.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-05 Nr. 54- 40

Suprojektuoti ūkio-buities nuotekų linijas nuo sklypų Kauno r. sav., Garliava, Statybininkų g. 1C, 2A iki Beržų gatvėje esančios d200mm ūkio-buities nuotekų linijos.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras ūkio-buities nuotekų atšakas ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją;
- dengtų darbų aktus;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius

Darius Gražys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-06 Nr. 54-76

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus Kauno r. sav., Garliavoje, Vakarinėje, Vaisių, Vyšnių, K. Donelaičio gatvėse prisijungiant prie K. Donelaičio gatvėje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Jungiantis prie kitų kvartale esančių vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų linijų reikalingas jas klojusių savo lėšomis savininkų raštiškas sutikimas.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-05 Nr. 54-45

Suprojektuoti ūkio-buities nuotekų liniją nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava, M. Valančiaus g. 16 iki Beržų gatvėje esančios d200mm ūkio-buities nuotekų linijos.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras ūkio-buities nuotekų atšakas ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją;
- dengtų darbų aktus;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus savavališkas.

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,

el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, <http://www.kaunovandenys.lt>,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43

LT-44158 Kaunas

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI

2021-01-05 Nr. 54-46

Suprojektuoti vandentiekio ir ūkio-buities nuotekų tinklus nuo sklypo Kauno r. sav., Garliava, Vytauto g. 80 iki Vytauto ir Gėlių gatvių sankirtoje esančių d110mm vandentiekio ir d200mm ūkio-buities nuotekų linijų.

Suprojektuoti kiekvienam sklypui atskiras vandentiekio ūkio-buities nuotekų atšakas, įrengiant vandentiekio atjungimo armatūras ir ūkio-buities nuotekų šulinėlius prie sklypų ribos.

Nustatyta tvarka gauti UAB "Kauno vandenys" pritarimą projektui.

Naudoti medžiagas ir vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams.

Tinklo pridavimui privalote pateikti:

- projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus; -hidraulinio išbandymo aktą;
- vandens bakteriologinio tyrimo pažymą;
- kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje);
- TV diagnostikos medžiagą.

1. Normatyviai dokumentai ir kiti duomenys, pagal kuriuos parengti projektiniai pasiūlymai

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas

1. UAB „Kauno vandenys“ atviro konkurso medžiaga „Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo paslaugos Garliavoje, Kauno r.”
2. UAB „Kauno vandenys“ pateikta projektinių pasiūlymų užduotis (techninė užduotis);
3. UAB „Kauno vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis;
4. Parengta topografinė nuotrauka.

1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

1.2.1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

1.2.2 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

1.2.3 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193.

1.2.4 UAB „Ekoprojektas“ Vandentiekio ir nuotekynės šuliniai.

1.2.5 STR 1.01.04:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

1.2.6 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.2.7 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.2.8 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

1.2.9 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.“

1.2.10 Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

1.2.11 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878;

0	2021 04	Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

2. Projektuojamų statinių bendrieji duomenys

Šie projektiniai pasiūlymai yra rengiami remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimais. Planuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašui, kurių statyba finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis UAB “Kauno vandenys” projektavimo užduotimi.

Projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus nuotekų šalinimo tinklus Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažerų g. Iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g. Teleičių k., Kauno raj. sav.

Dėl nepalankaus reljefo numatoma nuotekų siurblinė, Mokyklos g.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):	km	3590	
4.2. Vandentiekio tinklai (neypatingasis statinys):	km	2200	
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
5.1. Nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingasis statinys):	mm	Ø90÷ Ø200	
5.2. Vandentiekio tinklai (neypatingas statinys):	mm	Ø32÷ Ø110	

Planuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso inžinerinių statinių grupei.

1. Vandentiekio tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai: skirstomieji, įvadiniai tinklai [9.3.], kategorija – neypatingas;
2. Nuotekų šalinimo tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai: nuotekų surinkimo tinklai [9.5.]: (nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai), kategorija – nesudėtingasis;

3. Statybos darbų poveikis aplinkinėms teritorijoms

Projektiniuose pasiūlymuose numatomi tinklai nepatenka į saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas, todėl jokios įtakos saugomoms teritorijoms nedarys.

Projektuojami statiniai – požeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenvietės nepakeis.

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.

4. Inžineriniai tinklai

4.1. Vandentiekio tinklų esama situacija

Šiuo metu Garliavoje esama centralizuota vandens tiekimo sistema išvystyta, tačiau yra pavienių gatvių ir sklypų, kuriems nėra sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Gyventojams centralizuoto vandens tiekimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas.

Planuojamus vandens tiekimo sistemas prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Kauno vandenys“.

4.2. Vandentiekio tinklų plėtra

Planuojama įrengti vandentiekio vamzdynus ten, kur šiuo metu vandens tiekimo sistema yra tik dalinai išvystyta, tokiu būdu sudarant galimybę prisijungti nagrinėjamos teritorijos gyventojams.

Projektiniais pasiūlymais numatoma tiesti naujus skirstomuosius ir įvadinius vandentiekio tinklus: Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažerų g. Iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g.

Dokumento numeris: SV-2021/01-TDP-LVN-AR	Lapas	Lapų
	4	7

Planuojami vandentiekio skirstomieji tinklai ir įvadiniai tinklai bus prijungiami prie esamų vandentiekio tinklų.

Vandentiekio tinklai bus numatomi iš PE100 vamzdžių PN10 klasės. Vamzdžio tipas bus parinktas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai bus įrengiami laikantis gamintojo nurodymų.

Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra DN32 mm. Įvadinės sklendės numatomos arba šuliniuose, arba be šulinių, kai atidarymas numatomas su požemine valdymo įranga. Šios sklendės planuojamos prie sklypų ribų, už jos vandentiekio tinklas bus užaklinamas. Savo sklypuose vandentiekio vamzdynus ir apskaitos mazgus įsirengs namų savininkai. Vandentiekio įvadai prie vandentiekio tinklų bus prijungiami balno pagalba.

Uždaromoji armatūra bus įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Žemiausiose vandentiekio linijos taškuose yra įrengiama vandens išleidimo armatūra, o aukščiausiuose - įrengiami orlaidžiai, kurie privalo būti pajungti per uždaromąją armatūrą.

Skirstomojo tinklo klojimo būdas daugumoje vietų numatomas betranšėjinis, įvadinių tinklų klojimo būdas numatomas tranšėjinis. Statybos metu, įrengiant tinklus numatytu būdu ir susidūrus su sunkumais, tinklų įrengimo būdas gali būti tikslinamas statybos metu susiderinus su technine priežiūra. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo, plaukiojantys.

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti.

4.3. Buitinių nuotekų tinklų esama situacija

Šiuo metu Garliavoje centralizuota buitinių nuotekų surinkimo sistema išvystyta, tačiau rajone yra pavienių gatvių ir sklypų, kurių gyventojai centralizuotos buitinių nuotekų sistemos neturi. Ji yra būtina aplinkosauginės būklės gerinimui. Gyventojams centralizuoto nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas. Dalis gyventojų naudoja vietinius nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu būdu yra teršiami paviršiniai ir gruntiniai vandenys. Pastačius nuotekų tinklus, vietinės nuotekų surinkimo sistemos turi būti išmontuotos.

Planuojamas nuotekų surinkimo sistemas prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Kauno vandenys“.

Dokumento numeris: SV-2021/01-TDP-LVN-AR	Lapas	Lapų
	5	7

4.4. Buitinių nuotekų tinklų plėtra

Planuojama įrengti nuotekų vamzdynus ten, kur šiuo metu nuotekų šalinimo sistemos nėra, tokiu būdu sudarant galimybę prisijungti nagrinėjamos teritorijos gyventojams.

Buitinių nuotekų tinklai planuojami Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g. Planuojamus buitinių nuotekų tinklus planuojama prijungti prie esamų nuotekų tinklų.

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai bus projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms arba gatvėse iš PE100 klasės, PVC (SN4) klasės DN160-200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Slėginiai buitinių nuotekų tinklai bus įrengiami iš PE100 klasės DN90 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Planuojama buitinių nuotekų išvadų klojimui naudoti DN160 nuotekų vamzdžius.

Savitakinių buitinių nuotekų klojimo būdas daugumoje vietų numatomas betranšėjinis. Statybos metu, įrengiant tinklus numatytais būdais ir susidūrus su sunkumais, tinklų įrengimo būdas gali būti tikslinamas statybos metu susiderinus su technine priežiūra. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkauso tipo, plaukiojantys.

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti.

5. Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Sumontavus planuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.

Dokumento numeris: SV-2021/01-TDP-LVN-AR	Lapas	Lapų
	6	7

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdamas statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugėžti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5--2,0 m aukščio.

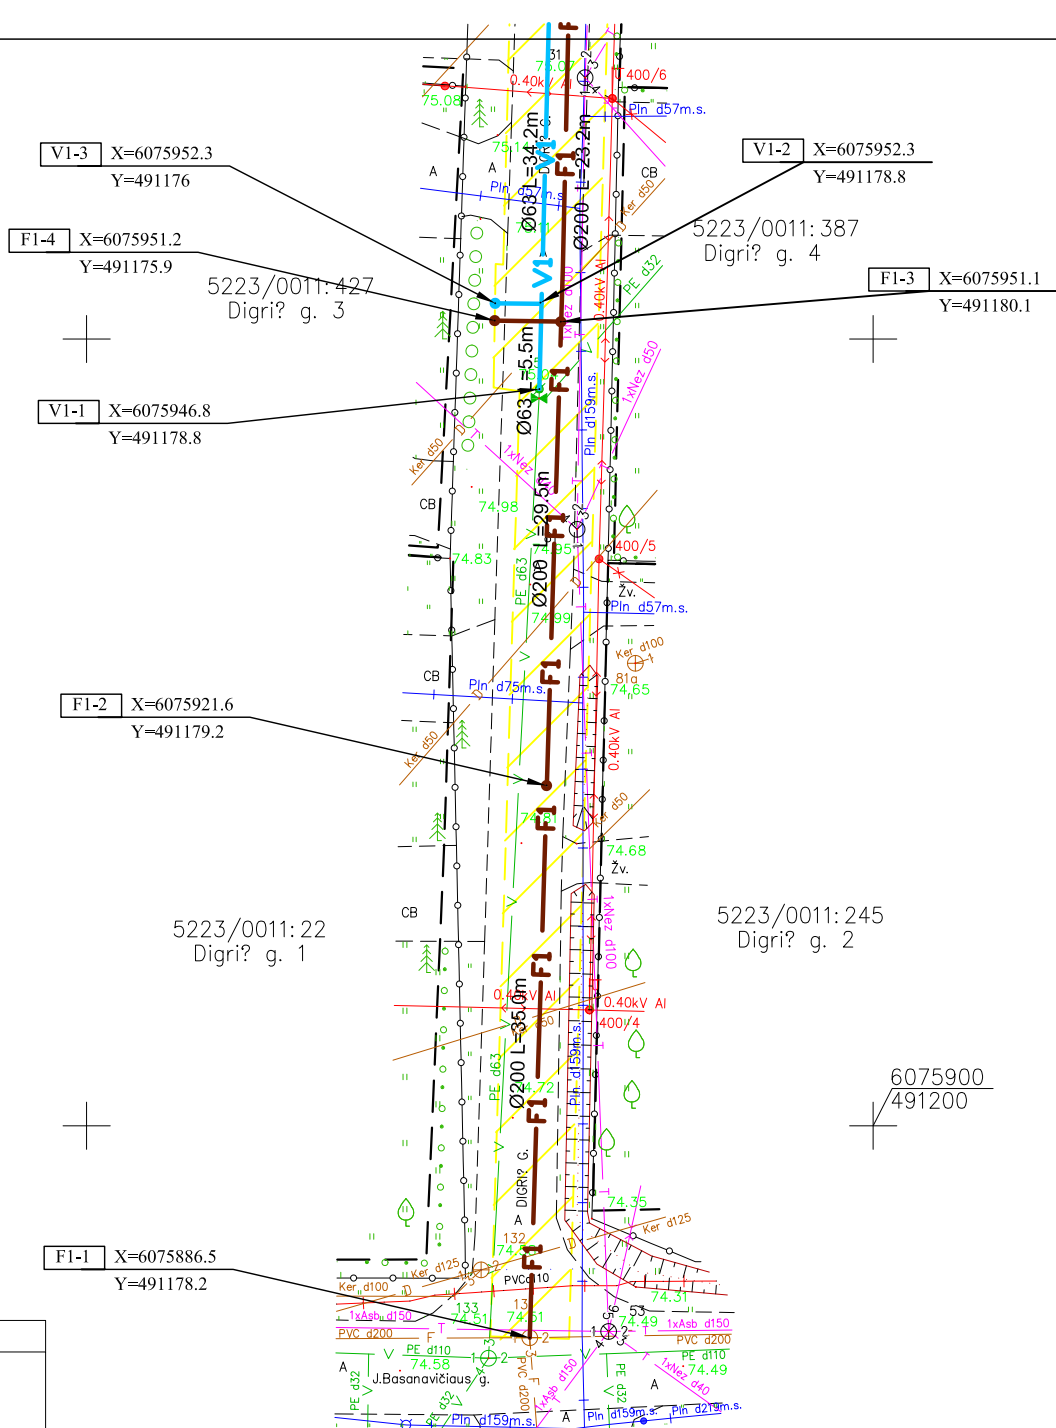
Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.


Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12". Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą

Dokumento numeris: SV-2021/01-TDP-LVN-AR	Lapas	Lapų
	7	7

Lapai
1
2



58/35 - 0325 58/35 - 0326

0	2021-02	Projekto viešinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr. 5835	 UAB "Senoji Varėnė " Technikos g. 7, LT-51209, Kaunas, Tel/faks (8 37) 760 300		Komplekso pavadinimas: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMAS GARLIAVOJE, KAUNO R. SAV.	
39732	PV	Eglė Giedraitė		Objekto pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių šalinimo nuotekų tinklų Valančiaus g. (tarp Valančiaus g. 16 ir Beržų g. 27), Vakarinės g., Vaisių g., Vyšnių g., Gėlių g. (nuo Nr.18 iki Gėlių g.), Statybininkų g. (nuo Beržų g.Nr.23 iki Statybininkų Nr.2A), Vytauto g. (nuo Nr.80 iki Nr.90), Kęstučio g. (nuo Nr.23 iki Nr.29), Akacijų g. (nuo Nr.2 iki Nr.18), Girininkų g. iki J.Basaičiaus g., Digrių g. (nuo K. Donelaičio iki Digrių g. Nr.25), K. Donelaičio g. (nuo Pažerų g. iki K. Donelaičio g.48), Sporto g., (nuo Aglinskio g. iki Stadiono g.) Garliava, Mokyklos g., Vytauto g. Teleičių k., Kauno raj. sav. statybos projektas
36943	PDV	Eglė Giedraitė		
	PDA	Aurimas Montrimavičius		
				Dokumento pavadinimas SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ

